

České Budějovice, 7.11.2017

Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu.

E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.

Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny. Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 30.11.2017 od 08:00 do 14:30

Obec
Drslavice
Veletiny
Hradčovice
Hradčovice

Část obce
Drslavice
Veletiny
Lhotka
Hradčovice

Drslavice 0
Drslavice 0/217
Drslavice 1
Drslavice 10
Drslavice 100
Drslavice 101/101
Drslavice 103
Drslavice 104
Drslavice 105
Drslavice 107
Drslavice 108/108
Drslavice 109/109
Drslavice 11
Drslavice 112
Drslavice 113/113
Drslavice 115
Drslavice 116/116
Drslavice 117
Drslavice 118/118
Drslavice 119
Drslavice 120/120
Drslavice 12/12
Drslavice 122
Drslavice 124
Drslavice 125/125
Drslavice 126/126
Drslavice 128
Drslavice 129/129
Drslavice 130/130
Drslavice 131/131
Drslavice 13/13

Drslavice 132/132
Drslavice 137/137
Drslavice 139
Drslavice 140
Drslavice 141
Drslavice 14/14
Drslavice 142
Drslavice 144
Drslavice 145
Drslavice 146
Drslavice 147
Drslavice 148/148
Drslavice 149
Drslavice 15
Drslavice 150
Drslavice 151/151
Drslavice 152
Drslavice 153
Drslavice 154/154
Drslavice 155/155
Drslavice 156
Drslavice 157/157
Drslavice 158
Drslavice 159/159
Drslavice 160/160
Drslavice 16/16
Drslavice 162/162
Drslavice 163
Drslavice 164
Drslavice 165
Drslavice 166

Drslavice 167/167
Drslavice 168
Drslavice 169
Drslavice 17
Drslavice 170
Drslavice 171
Drslavice 172
Drslavice 173
Drslavice 174
Drslavice 175/175
Drslavice 176
Drslavice 177
Drslavice 178
Drslavice 179
Drslavice 180
Drslavice 181
Drslavice 18/18
Drslavice 182
Drslavice 183
Drslavice 184
Drslavice 185
Drslavice 186
Drslavice 187
Drslavice 188
Drslavice 189
Drslavice 19
Drslavice 190
Drslavice 191/191
Drslavice 192/192
Drslavice 193
Drslavice 194

Hradčovice 75/75
Hradčovice 77/77
Hradčovice 78
Hradčovice 79
Hradčovice 8
Hradčovice 80/80
Hradčovice 81/81
Hradčovice 82/82
Hradčovice 83
Hradčovice 84/84
Hradčovice 87/87
Hradčovice 88/88
Hradčovice 90/90
Hradčovice 91/91
Hradčovice 92
Hradčovice 93/93
Hradčovice 95/95
Hradčovice 96/96
Hradčovice 97/97

Hradčovice 98
Hradčovice 9/9
Veletiny 0
Veletiny 10
Veletiny 109/109
Veletiny 12/12
Veletiny 122/122
Veletiny 13/13
Veletiny 14
Veletiny 14/14
Veletiny 145
Veletiny 146
Veletiny 15/15
Veletiny 152
Veletiny 16
Veletiny 160/160
Veletiny 166/166
Veletiny 17
Veletiny 18

Veletiny 187/187
Veletiny 19
Veletiny 20
Veletiny 201
Veletiny 201/201
Veletiny 203
Veletiny 211
Veletiny 212
Veletiny 216
Veletiny 217
Veletiny 222
Veletiny 222/222
Veletiny 224
Veletiny 225
Veletiny 23
Veletiny 77/77
Veletiny 89
Veletiny 9
Veletiny 95/95

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:


V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu <http://portal.eon.cz/cs/otg/>.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

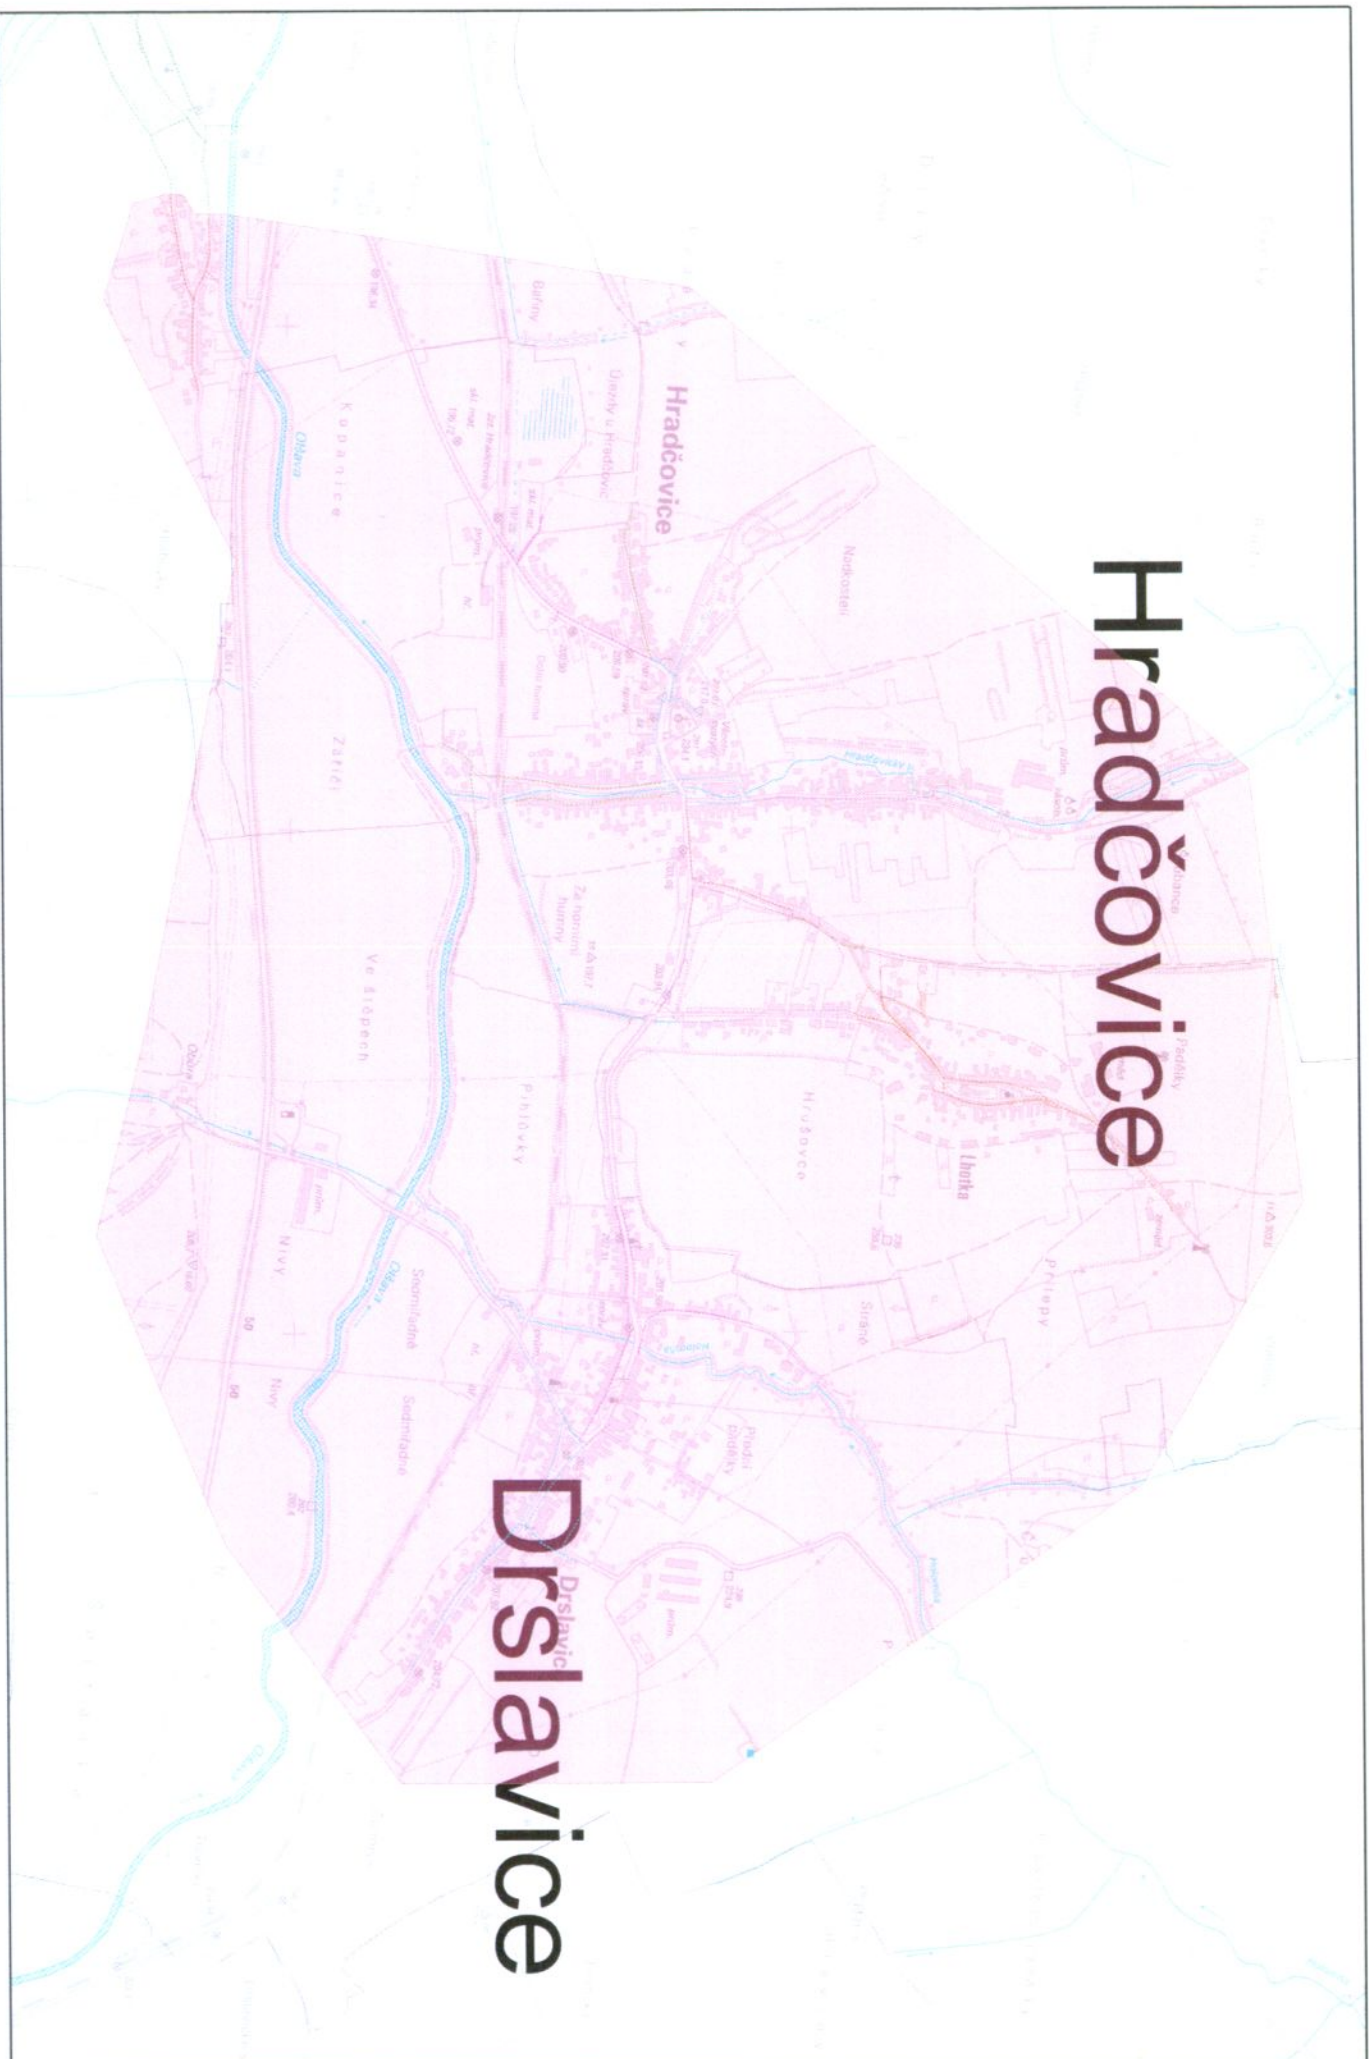

Hradčovice

Drslavice